

Protokol o provedených výpočtech.

Projekt

Název	Bakalářská práce
Popis	Ordinace
Číslo zakázky	
Poznámka	
Datum	1. 4. 2019
Adresa	

Investor


Společnost
Kontaktní osoba
Adresa
Telefon
E-mail
Webová stránka

Zhotovitel

Společnost
Kontaktní osoba
Adresa
Telefon
E-mail
Webová stránka

Provedené výpočty

- Výpočet denního osvětlení dle ČSN 73 0580



1.1: Místnost

1.1 Místnost

Výpočet

Počet odrazů	3
Dělicí poměr otvoru	10
Rozměr elementární plochy	200 mm

Údržba

Čistota prostředí	Čisté
-------------------	-------


Geometrie


Výška	2850 mm
Plocha	27,6 m ²

Odrážnost

Podlaha	0,09
Strop	0,7
Stěny	0,5

Půdorys - 1.1 Místnost

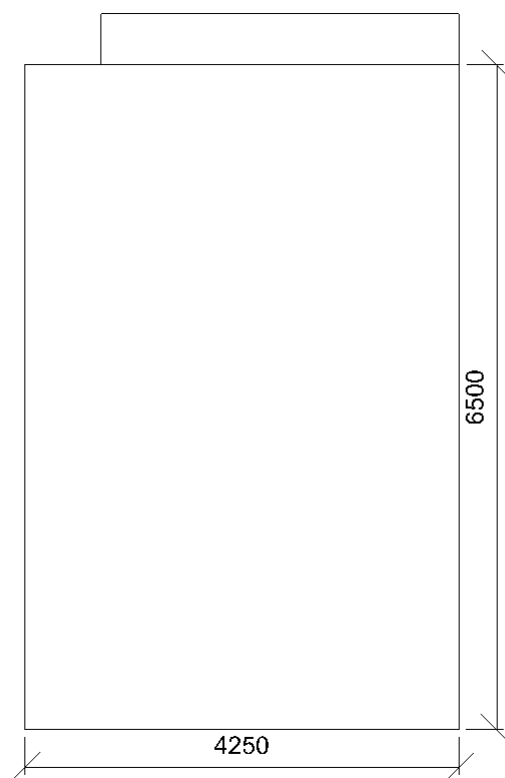

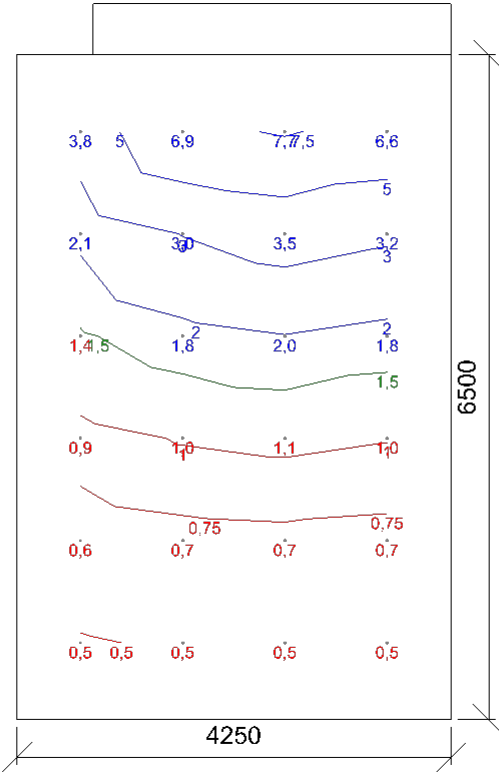

Dmin/Dm/Dmax: **0,5/2,2/7,7 %** | Rovnoměrnost: **0,063**
Výška: **750,0 mm** | Odsazení: **625,0 x 750,0 mm** | Rozteče: **1000,0 x 1000,0 mm**

Otvory

Název		Tloušťka ostění [mm]			Posunutí			Otočení		
Otvor 2		500,0 750,0 600,0			mm			0,0 °		
Název	Druh skla	Koefficient		Počet skel	Koefficient		Koefficient	Koefficient		Koefficient
		prostupu 1 skla			konstrukce		konstrukce	konstrukce		regulačních
					otvoru		budovy			zařízení
Otvor 2	Číré	0,92		3	0,75		1			1

