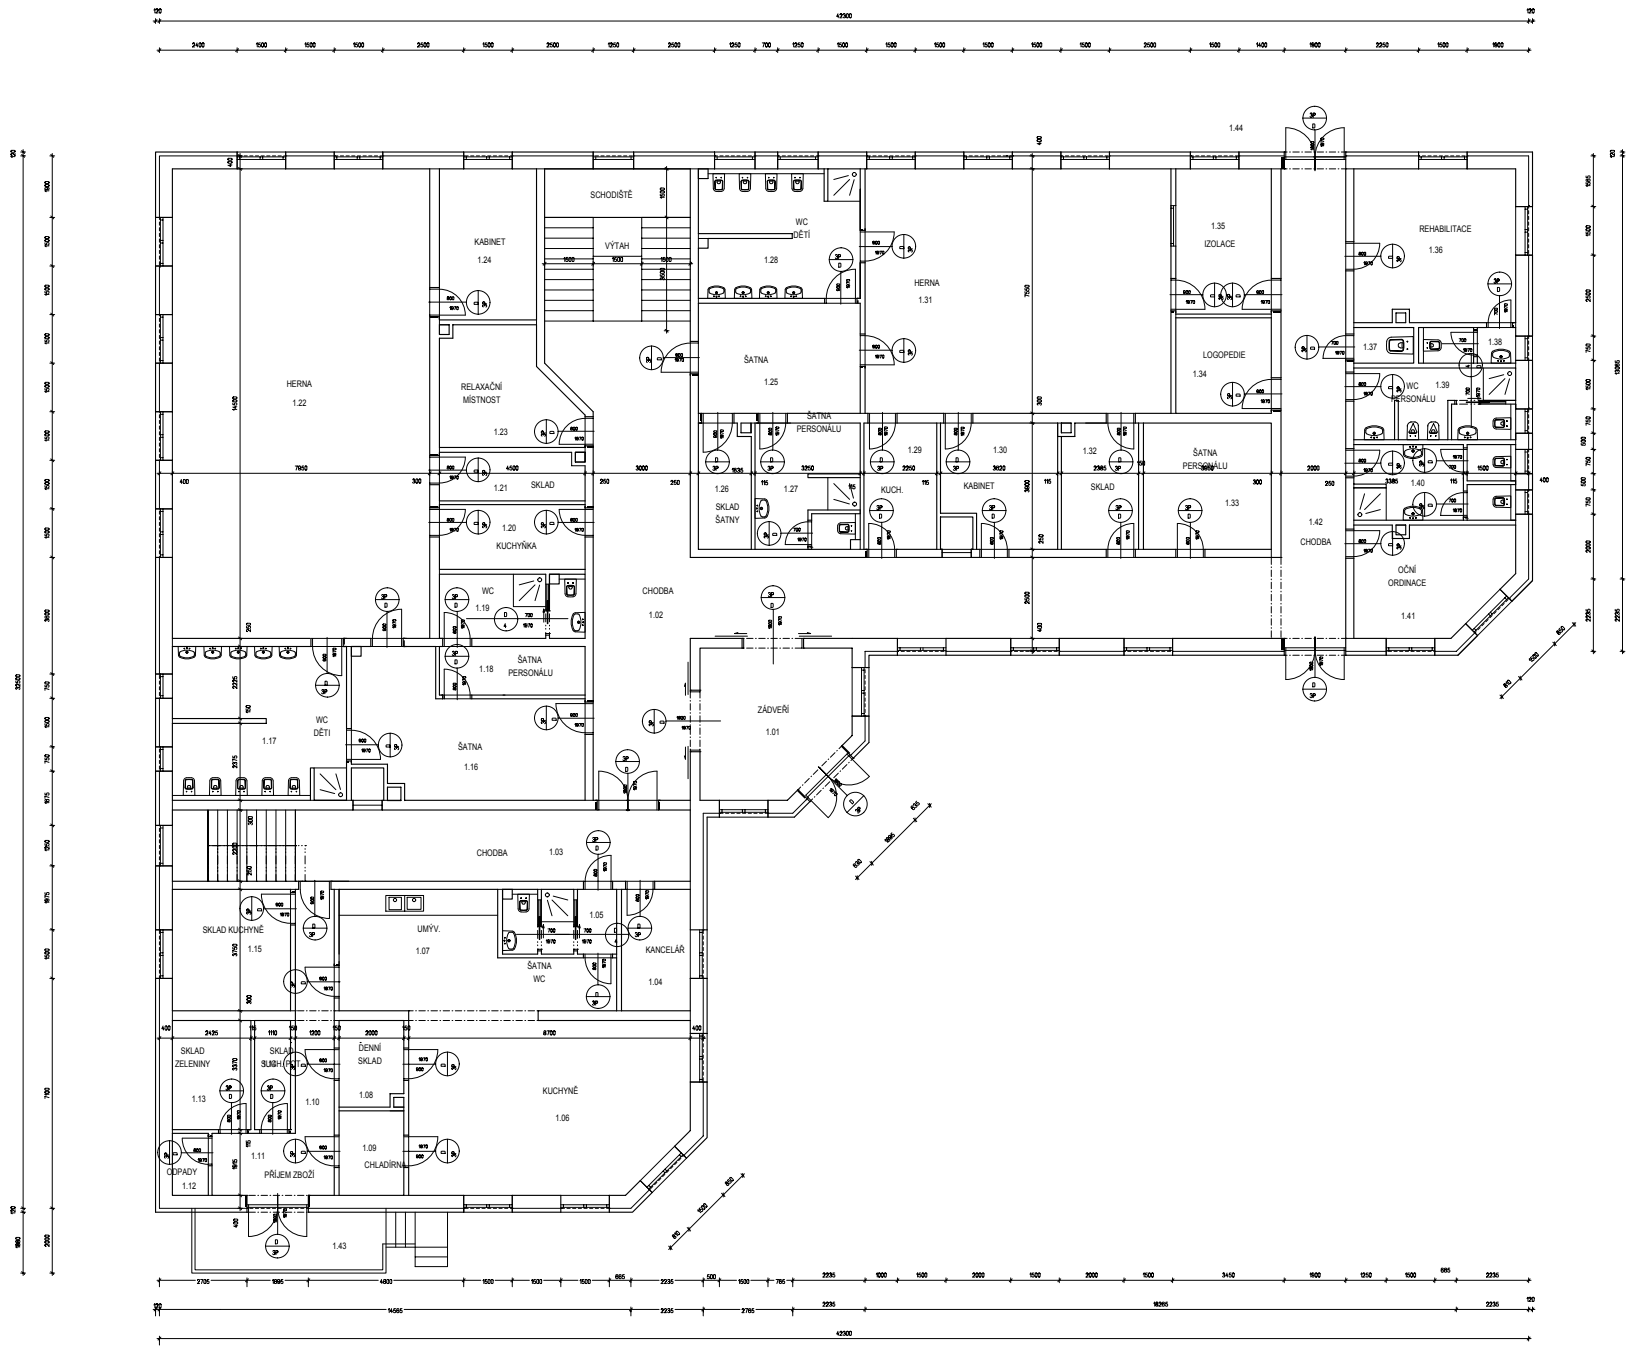


## LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| Č.M. | MÍSTNOSTI | M² | PODLAHA OZN. | PODLAHA POPIS | STĚNY | STROPY | POZNÁMKA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | ZÁDVEŘÍ | 5,30 | P1 | KERAM. DLAŽBA | VIZ SKLADBY STĚN | VIZ SKLADBY STROPŮ | KER. SOKL |
| 1.02 | WC | 1,95 | P2 | KERAM. DLAŽBA | VIZ SKLADBY STĚN | VIZ SKLADBY STROPŮ | KER.+OMÍ. NA |
| 1.03 | KOMORA | 1,50 | P1 | KERAM. DLAŽBA | VIZ SKLADBY STĚN | VIZ SKLADBY STROPŮ | KER. SOKL |
| 1.04 | KUCHYNĚ | 7,70 | P1 | KERAM. DLAŽBA | VIZ SKLADBY STĚN | VIZ SKLADBY STROPŮ | KER. SOKL |
| 1.05 | OBÝVACÍ POKOJ | 28,10 | P3 | LINOLEUM PLOVOUCÍ PODLAHA | VIZ SKLADBY STĚN | VIZ SKLADBY STROPŮ | OBKL. LIŠTA |
| 1.06 | TERASA | | | ZÁMKOVÁ DLAŽBA | VIZ SKLADBY STĚN | VIZ SKLADBY STROPŮ | KER. SOKL |
| 1.07 | SKLAD | 3,70 | P1 | KERAM. DLAŽBA | VIZ SKLADBY STĚN | VIZ SKLADBY STROPŮ | KER. SOKL |
| 1.08 | SCHODIŠTĚ | 4,00 | P5 | DŘEVĚNÁ DESKA | VIZ SKLADBY STĚN | VIZ SKLADBY STROPŮ | OBKL. LIŠTA |
| 1.09 | GARÁŽ | 24,42 | P14 | BETONOVÝ NÁTĚR | VIZ SKLADBY STĚN | VIZ SKLADBY STROPŮ | KER. SOKL |

## POZNÁMKA

- LEGENDU MATERIÁLŮ VIZ VÝKRES Č. F1.12-05
- ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ SCHODIŠTĚ S DŘEVĚNÝM OBKLADEM A ZÁBRADLÍM JAP s.r.o. LZE VARIABILNĚ NAHRADIT SEGMENTOVÝM NEBO SCHODNICOVÝM SCHODIŠTĚM OD FIRMY JAP s.r.o. SPECIFIKACE VIZ. PŘÍLOHA TECHNICKÉ ZPRÁVY.
- SKLADBY PODLAH JSOU UVEDENY V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ.
- PRO BETONÁŽI STROPU OZNAČIT MÍSTA PROCHODU POTRUBÍ – VŠECHNY STAVEBNÍ ÚPRAVY VIZ. PROFESE
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE V TOMTO STUPNI VYNOTOVENÉ NEOBSAHUJE TECHNICKÉ ŘEŠENÍ TERÉNU, ZPEVNĚNÝCH PLOCH, TECHNICKÝCH OPRAV A PRVKŮ DROBNÉ ARCHITEKTURY.
- (A) STROPNÍ DESKU GARÁŽE ZATEPLIT ZE SPODU TEPELNOU IZOLACÍ 350VER NF 333 TL.100MM, KTERÁ SE PŘEDVÍTÍ TALÍŘOVÝMI PODLOŽKAMI
- V PŘÍPADĚ REALIZACE DOMU JAKO SAMOSTATNĚ STOJÍCÍ NUTNÉ DOPLNIT OKAPOVÉ CHODNÍČKY NA BOČNÍCH STRANÁCH
- JEDNOTLIVÉ RADOVÉ DOMY IZOLATOVAT POMOCÍ VLOŽENÉHO POLYSTYRENU TL. 20MM
- (B) STROP ZAIZOLOVAT ZE SPODU TEPELNOU IZOLACÍ STYRODUR 2800 C TL.120MM, KTERÁ SE PŘEDVÍTÍ TALÍŘOVÝMI PODLOŽKAMI
- "C" VĚTRACÍ PRŮDUCHY 150x150 VÝŠKA H.H. DOLNÍ +0,350 H.H. HORNÍ +2,350
- "D" VĚTRACÍ PRŮDUCHY 150x150 PRO ODVĚTRÁVÁNÍ MÍSTNOSTÍ 127, VÝŠKA H.H. DOLNÍ +0,350, HAVARIJNÍ +2,700
- "E" – VĚTRACÍ PRŮDUCH ø150 mm PRO ODVĚTRÁVÁNÍ ODESTOŘE OSAZOIT PODLE ZAKOUPENÉ ODESTOŘE
- "F" SKLENĚNÁ STŘÍŠKA V KOVOVÉM RÁMU S TÝRAY
- "G" MÍSTNOST 103 BUDE ODVĚTRÁVÁNA TRUBKOU Z PVC ø 100 mm. TRUBKA BUDE VYVEDENA PŘES MÍSTNOST 122 ZA EXTERIÉRU ZVYKOVÁNÍ POD STROPEM A OPLÁSTENA SDK KONSTRUKCÍ, VE SPODNÍ ČÁSTI DVEŘÍ UMÍSTIT VĚTRACÍ OTVOR KRYTÝ MŘÍŽKOU
- STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST PŘI POUŽITÍ PODLAHOVÉHO TOPENÍ ŘEŠIT ZDE P.D. OSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ
- ZPEVNĚNÉ PLOCHY JSOU NAVRŽENY Z DLAŽBY BEST, a.s.
- "S" – KERAMICKÉ OBKLADY V PROSTORU KUCHYŇSKÉ LINKY MOHOU BÝT NAHRAZENY CELOSKLENĚNÝM OBKLADEM Z GRAFOSKLA tl. 6 mm OD FIRMY J.A.P. spol. s.r.o. PŘEROV
- "K" – KOMÍNOVÉ JEDNOPRŮDUCHOVÉ TĚLESO SCHIEDEL ABSOLUT ABS 18, 360×360 mm
- "V" – KOMÍNOVÁ DVÍŘKA (VYBÍRACÍ OTVOR)

S

KÓTOVÁNO V KOORDINAČNÍCH ROZMĚRECH BEZ PÚ. 0.000=356.200 Bpv

| | | | |
|---|---|---|---|
| DIPLOMOVÁ PRÁCE | | | VUT V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ |
| STUDENT: | Bc. JAROSLAV VÁCLAVEK | | |
| VED.DIPL.PRÁCE: | ING. VĚRA MACEKOVÁ CSc. | | |
| MATEŘSKÁ ŠKOLA | | FORMÁT: | 2x A4 |
| | | DATUM: | 8. 5. 2013 |
| PŮDORYS 1.NP - STUDIE | | MĚŘÍTKO: 1:50 | Č. VÝKRESU 03 |