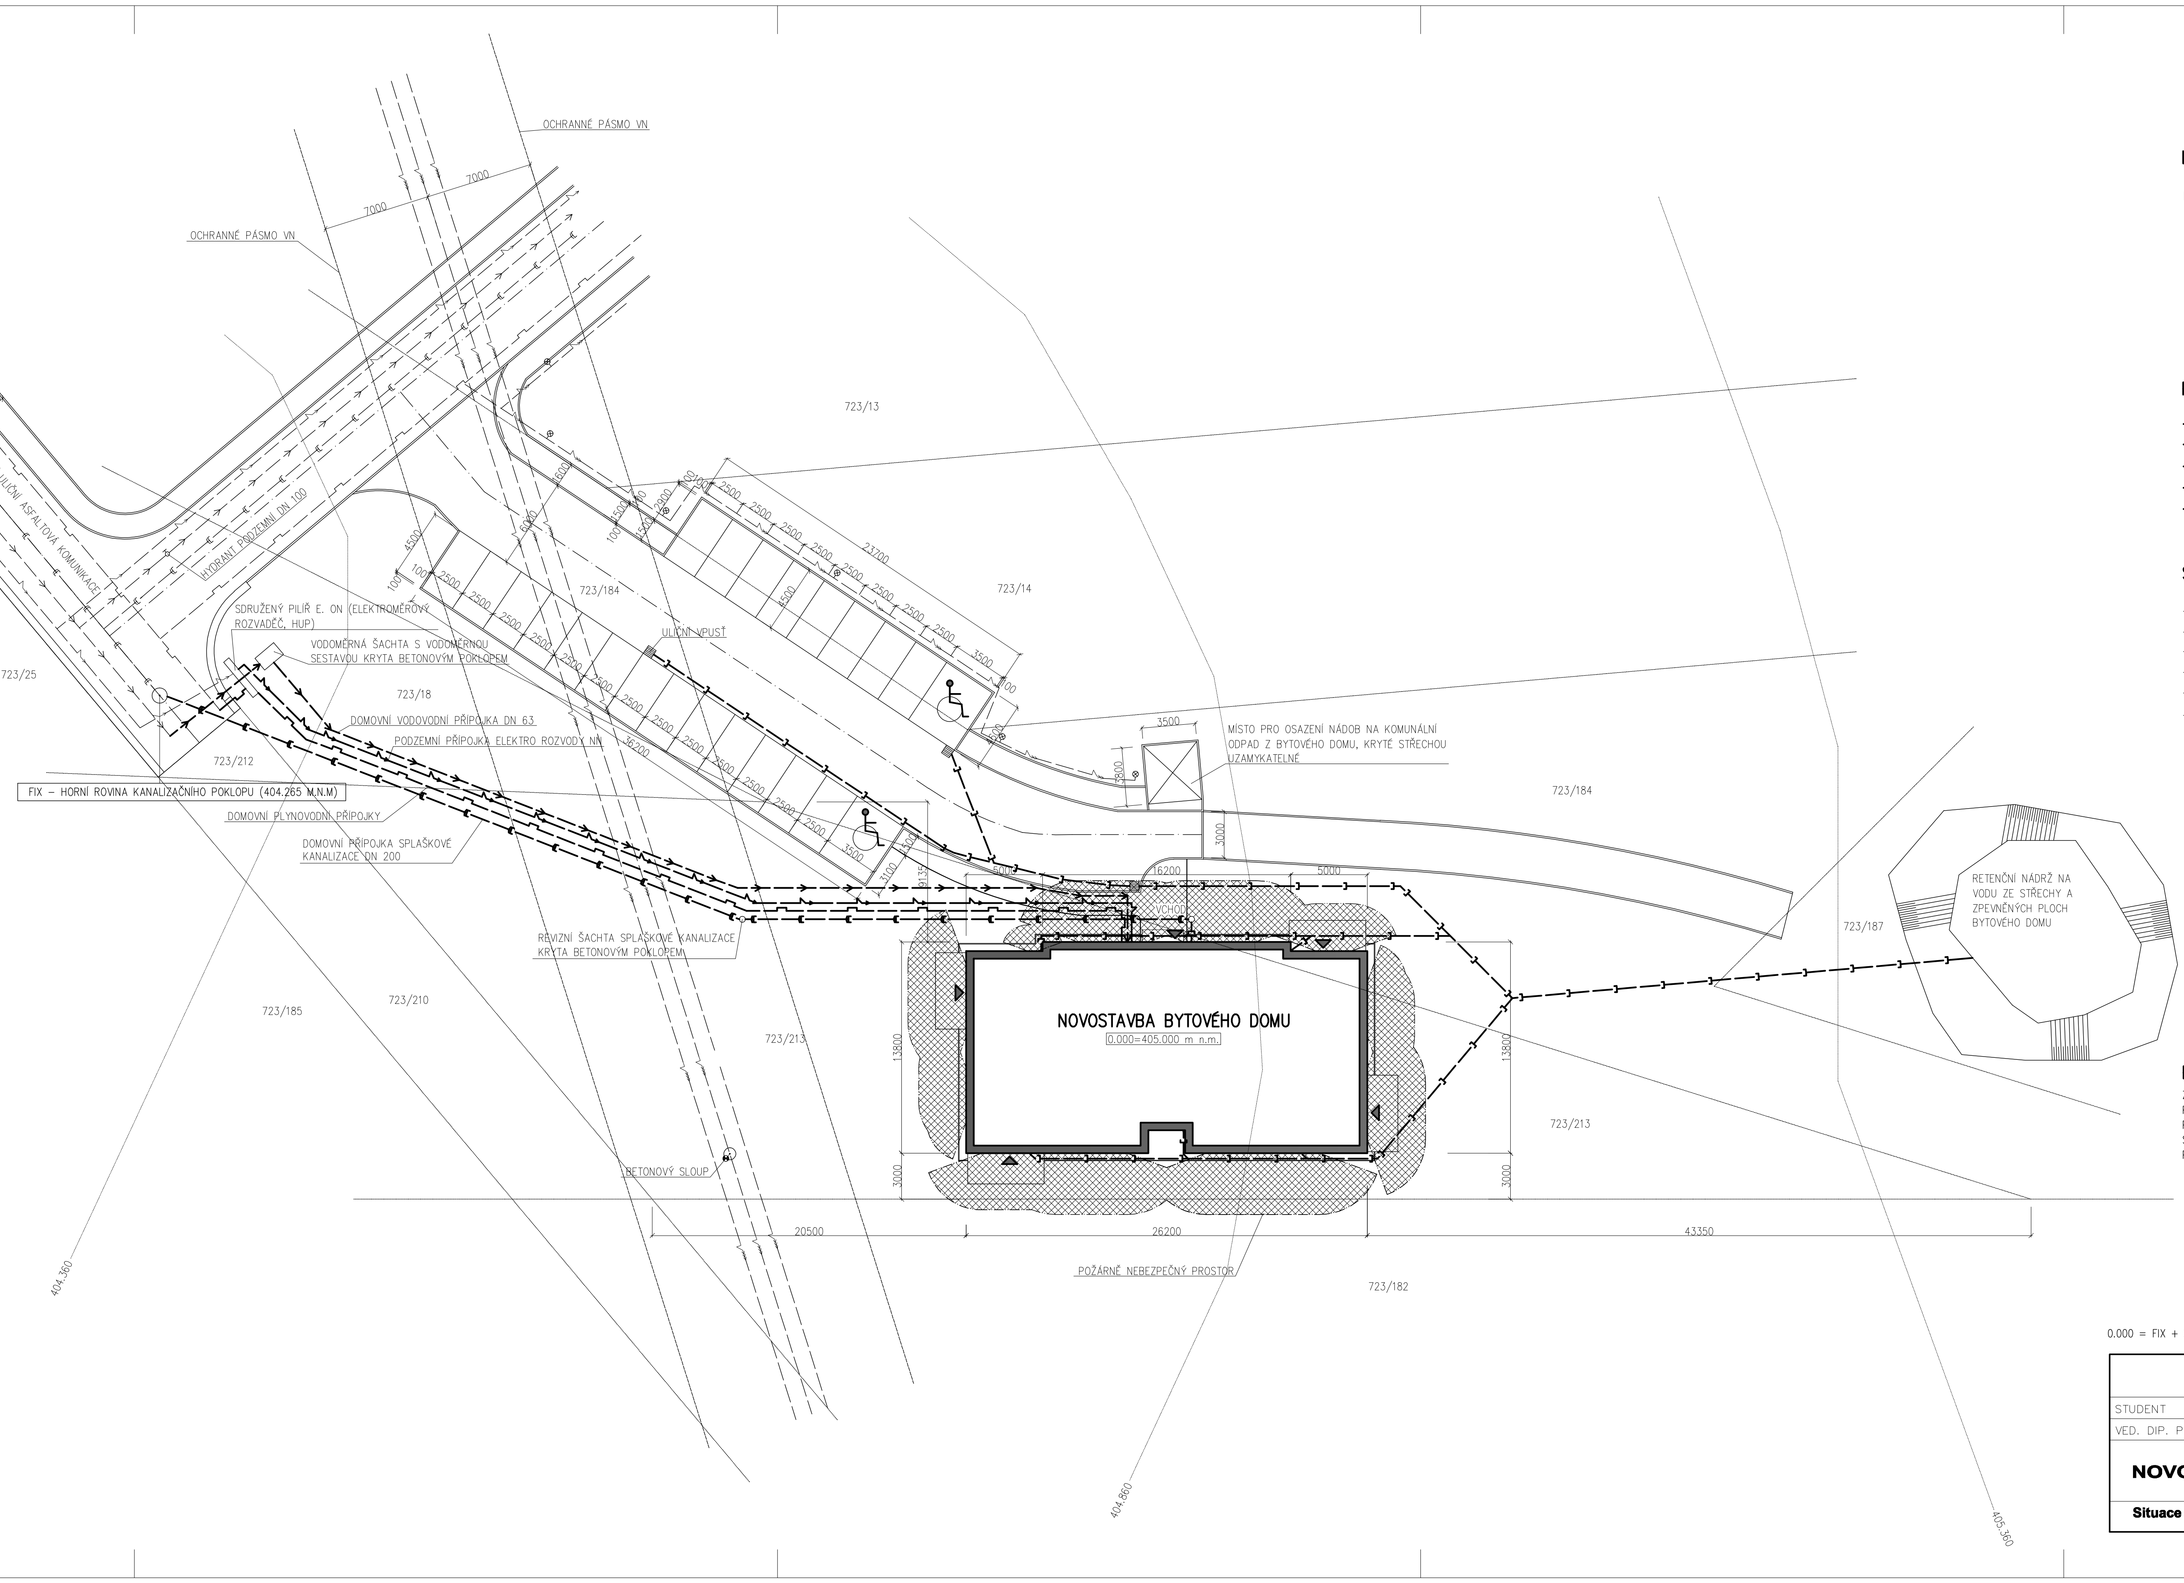

LEGENDA

- NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU
- HRANICE POZEMKU
- OCHRANNÉ PÁSMO VN
- VSTUPY DO OBJEKTU
- VENKOVNÍ SVÍTIDLO NA STOŽÁRU
- BOD ČESKÉ STÁTNÍ NIVELAČNÍ SÍTĚ
- VRSTEVNICE ZÁKLADNÍ
- HYDRANT PODZEMNÍ DN 100

PŘÍPOJKY NA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ

- SPLAŠKOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PVC DN 200
- DEŠŤOVÁ KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKA PVC DN 100–150
- VODOVODNÍ PŘÍPOJKA PE DN 63
- PŘÍPOJKA PODZEMNÍ ELEKTROROZVODY NN
- PŘÍPOJKA PLYNOVODU NTL LPE

STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ (PŘEDPOKLÁDANÉ TRASY)

- KANALIZAČNÍ ŘAD PVC DN 250 (PŘEDPOKLÁDANÁ TRASA)
- VODOVODNÍ ŘAD PE DN 110 (PŘEDPOKLÁDANÁ TRASA)
- ELEKTRO NN KABELOVÉ VEDENÍ VČETNĚ PŘÍPOJEK (PŘEDPOKLÁDANÁ TRASA)
- KABEL VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ
- VZDUŠNÉ VEDENÍ VYSOKÉHO NAPĚTÍ
- STL PLYNOVÝ ŘAD LPE DN 90 (PŘEDPOKLÁDANÁ TRASA)

POZNÁMKA:

ZÁKRES INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ NESLOUŽÍ JAKO VYTYČOVACÍ VÝKRES, PŘED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ MUSÍ INVESTOR ZAJISTIT U PŘÍSLUŠNÝCH SPRÁVCŮ VYTÝČENÍ VŠECH EXISTUJÍCÍCH PODZEMNÍCH VEDENÍ, VČETNĚ JEJICH ŘÁDNÉHO OZNAČENÍ PŘÍMO NA MÍSTĚ REALIZACE. VŠECHNY SOUBĚHY A KŘÍŽENÍ PODZEMNÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ S NOVĚ NAVRŽENÝMI ROZVODY MUSÍ BÝT PROSTOROVĚ USPOŘÁDÁNY DLE ČSN 73 6005.

0.000 = FIX + 0.400 (CCA 404.265 M.N.M)

DIPLOMOVÁ PRÁCE			VUT V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV POZEMNÍHO STAVITELSTVÍ
STUDENT	Bc. FRANTIŠEK VANĚČEK		
VED. DIP. PRÁCE	Ing. PETR BENEŠ, CSc.		
NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU		FORMÁT	6xA4
		DATUM	6.12.2013
Situace stavby - požárně bezpečnostní řešení stavby		MĚŘÍTKO 1:200	Č. VÝKRESU 1: